

GROUPE DE DOSAGE DIOXYDE DE ClO2

IMPERATIVE PREVOIR
EQUIPEMENTS DE SECURITE
LOCAL AVEC VENTILATION
HAUTE ET BASSE

P0029819 5,5L/h
P0029820 60L/h
Pompe d'injection de dioxyde de chlore
+ accessoires de raccordement P0029825

OPTION A : POUR MESURE LOCALE (raccordement au coffret du generateur ClO2)


PK0029801 =
ou
PK0029802 =

Kit sonde de mesure de dioxyde ClO2 (5)

P0960515** Sonde dioxyde de chlore
C0945812** Canne echantillon
P0029807** Panneau équipé de
P0048618 Debit
P0043085
C0690661** Tube PE 4x6

Kit sonde de mesure dioxyde de ClO2+chlorite (5bis)

P0060103** Sonde Chlorite 0.2ppm
P0960515** Sonde dioxyde de chlore
C0945812** Canne echantillon
P0029808** Panneau équipé de
P0048618 Debit
P0043085
C0690661** Tube PE 4x6

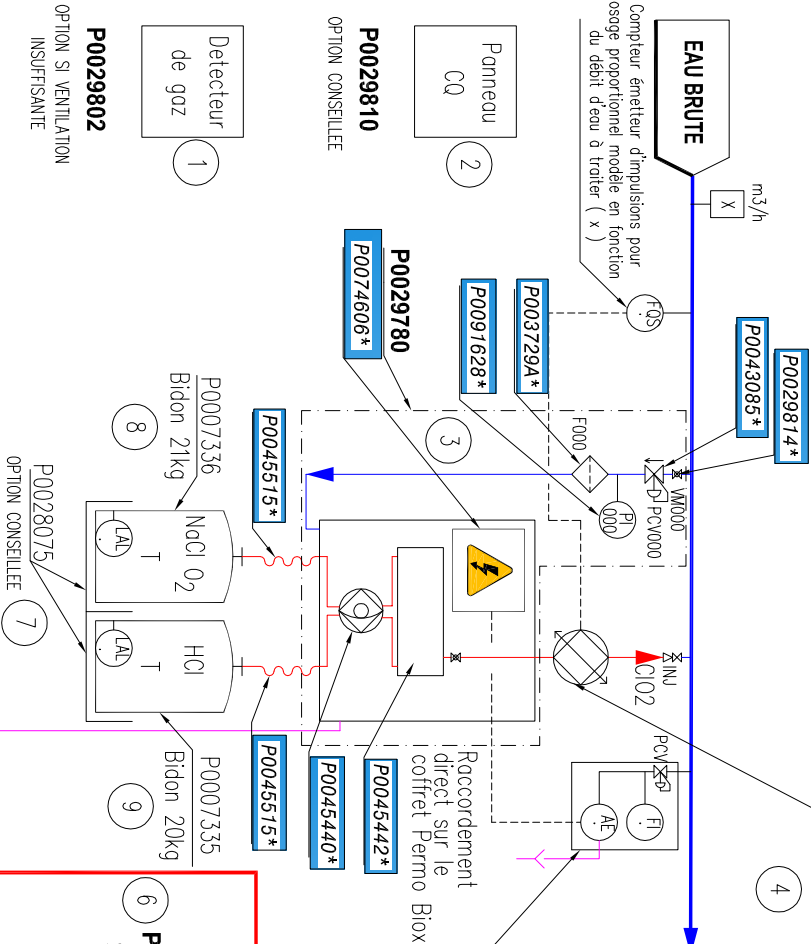


OPTION : B POUR MESURE DEPORTEE (ensemble autonome) CONSEILLE

P0002942 = Coffret PROBOX ClO2 y compris ou (6bis) P0002941 = Coffret PROBOX ClO2+chlorites y compris
Sonde dioxyde de chlore 0.2 ppm
Sonde chlorite 0.2 ppm

P0029807 Panneau équipé
C0945812 canne echantillon
C0690661 tube 4 x 6

P0029807 Panneau équipé
C0945812 canne echantillon
C0690661 tube 4 x 6

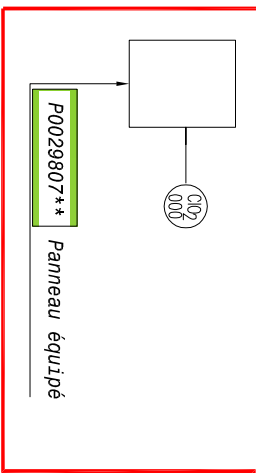

NOTA :
* = Inclus dans P0029780
* = Inclus dans P0029781
** = Inclus dans PK00029801 et PK00029802

GENERATEUR ClO2 PERMO BIOD 0 a 100gr / h
GENERATEUR ClO2 PERMO BIOD C 0 a 100gr / h

EMISSIONS	ELABORE	VERIFIE	APPROUVE	DATE	REV.
MISE A JOUR	GB0	FTE	JRO	1/04/11	G
MISE A JOUR	GB0	FTE	JRO	7/02/11	F
MISE A JOUR	GB0	FTE	JRO	25/01/11	E
MISE A JOUR	GB0	FTE	JRO	27/01/09	D
MISE A JOUR	GB0	FTE	JRO	13/11/08	C
MISE A JOUR	GB0	FTE	JRO	1/9/08	B
PREMIERE EMISSION	GB0	FTE	PFR	28/7/08	A

permio TRAITEMENT DES EAUX BWT FRANCE S.A.S		GROUPE DE DOSAGE DIOXYDE DE CHLORE PERMO BIOD	
FORMAT	CODE AFFAIRE	CODE ARTICLE	NUMERO DU DOCUMENT
A2	ECH.	NATURE	PID
			N 08-19
			G

Ce document est la propriété de BWT FRANCE-PERMO. Il ne pourra être divulgué, ni copié sans son autorisation expresse et écrite.