


GAMME de MAINTENANCE et D'EXPLOITATION

TYPE D'APPAREIL: ADOUCISSEUR BWT PERMO 6000

Item grisé = Prestation pouvant être assurée par BWT PERMO dans le cadre d'un contrat.

Item	Action	Périodicité									Commentaire	Références pièces de rechange ou consommable	
		J	H	M	T	S	A	2A	3A	4A			
1	Rechargement en sel	x									En fonction des consommations d'eau adoucie		
2	Analyse du TH en amont			x							La périodicité peut être rapprochée en fonction de la criticité des appareils en aval	Trousse d'analyse code P0001561A	
3	Analyse du TH en aval			x							La périodicité peut être rapprochée en fonction de la criticité des appareils en aval	Trousse d'analyse code P0001561A	
4	Analyse des chlorures en amont (après régénération)			x							La périodicité peut être rapprochée en fonction de la criticité des appareils en aval	Trousse d'analyse P0029860 (2 à 60 ppm) ou Bandelettes P0005030 (30 à 600 ppm)	
5	Analyse des chlorures en aval (après régénération)			x							La périodicité peut être rapprochée en fonction de la criticité des appareils en aval	Trousse d'analyse P0029860 (2 à 60 ppm) ou Bandelettes P0005030 (30 à 600 ppm)	
6	Test de régénération				x								
7	Contrôles interne de la vanne et nettoyage					x							
8	Contrôle des étanchéités					x							
9	Contrôle de la programmation					x							
10	Mise en œuvre AQACLEAN CT				x	x					La périodicité peut être rapprochée en fonction de la qualité de l'eau à traiter	En fonction de l'adoucisseur	
11	Nettoyage du bac à sel					x					La périodicité peut être plus rapprochée en fonction de la qualité du sel mis en œuvre et de la consommation d'eau		
12	Remplacement de l'ILS turbine					x						P0012622 (10)	
13	Remplacement du tubing d'aspiration saumure						x					P0014892 (le mètre)	
14	Remplacement du train de clapet						x				La périodicité peut être plus rapprochée en fonction de la pression, de la qualité de l'eau et du nombre de régénération	P0012460 (6)	
15	Remplacement des EV						x				La périodicité peut être plus rapprochée en fonction de la pression, de la qualité de l'eau et du nombre de régénération	P0012711 (4) P0012710 (5)	
16	Remplacement du régulateur à saumure							x			La périodicité peut être plus rapprochée en fonction de la pression, de la qualité de l'eau et du nombre de régénération	P0014854 (A)	
17	Remplacement des flexibles Entrée et Sortie								x			PK0001107	

J
Journalier
H
Hebdomadaire
M
Mensuel
T
Trimestriel
S
Semestriel
A
Annuel
2A
Tous les 2 ans
3A
Tous les 3 ans
4A
Tous les 4 ans

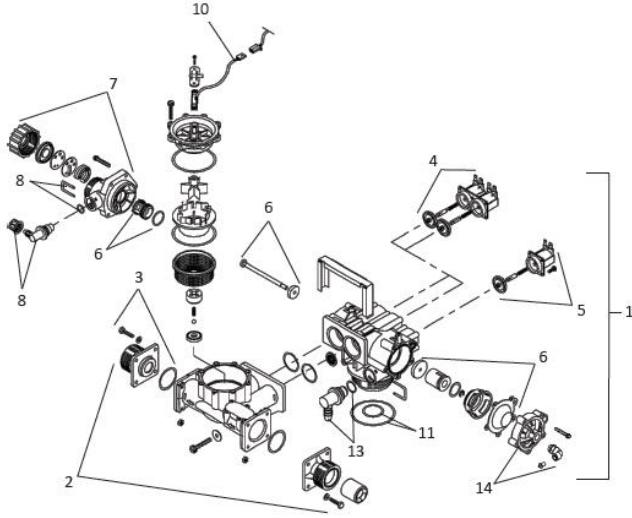

BWT PERMO
www.bwtpermo.fr

• N° Indigo 0 825 00 07 26
0,15 euros TTC/min

For You and Planet Blue.